

## Doğalgaz Numune Prob SAMPLING

Doğalgaz  
Numune Prob  
Sampling




Sampling



### Doğalgaz Örnekleme Pasif Probu:

1. 45 derecelik açı ile ucu kesilmiş pasif probe (1/2" sch80 çelik boru) kullanılır. Probe, çizimde gösterildiği şekilde daldırmalı olarak monte edilir.
2. Pasif probe ölçüleri belirtilen flanş'a her iki tarafından kaynak yapılacaktır.
3. Prop kaynak esnasında borunun dikliği (suterazisi ile kontrol edilir) bozulmayacaktır.
4. Flaştan sonra boru üzerindeki 1/2" plug (veya küresel) vana ile flanş arası mesafe en kısa mesafe seçilmelidir ve vananın çalışmasını engellemeyecek mesafede olmalıdır.
5. Pasif prob kullanılması halinde "heated" regülatör kullanılması gerekmektedir.
6. İkinci vanadan sonra kromatografin 3 metrelik bir mesafede yerleştirileceği kapalı bir alan mevcut ise 1/4" paslanmaz boru ile "conditioner"e oradan da analizör'e bağlantı yapılacaktır.
7. Yirmi metreden uzağa analizör yerleştirilmeyecektir. Eğer 10 metreden kısa

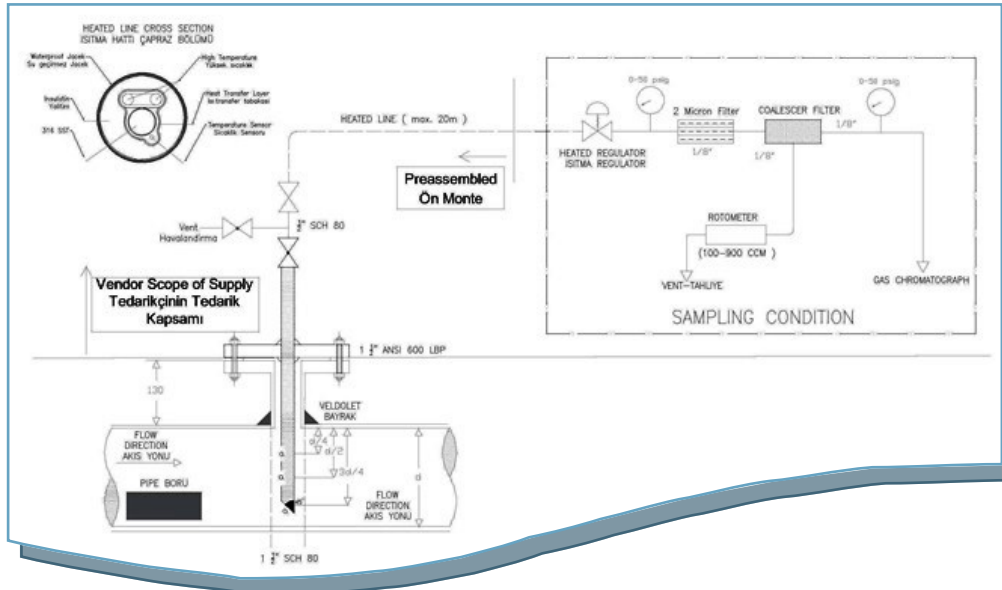

**Esta Grup**  
Adres: Petroliş Mah. Lodos  
Sok. No:11/A Kartal  
İstanbul - Türkiye

**E-Posta:**  
estagrup@estagrup.com  
Tel : +90 216 508 29 88  
Faks: +90 216 508 29 90  
Gsm: +90 533 768 78 03  
<http://www.estagrup.com>

